


CZĘŚCIOWY RZUT PIĘTRA - MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.
SKALA 1 : 50

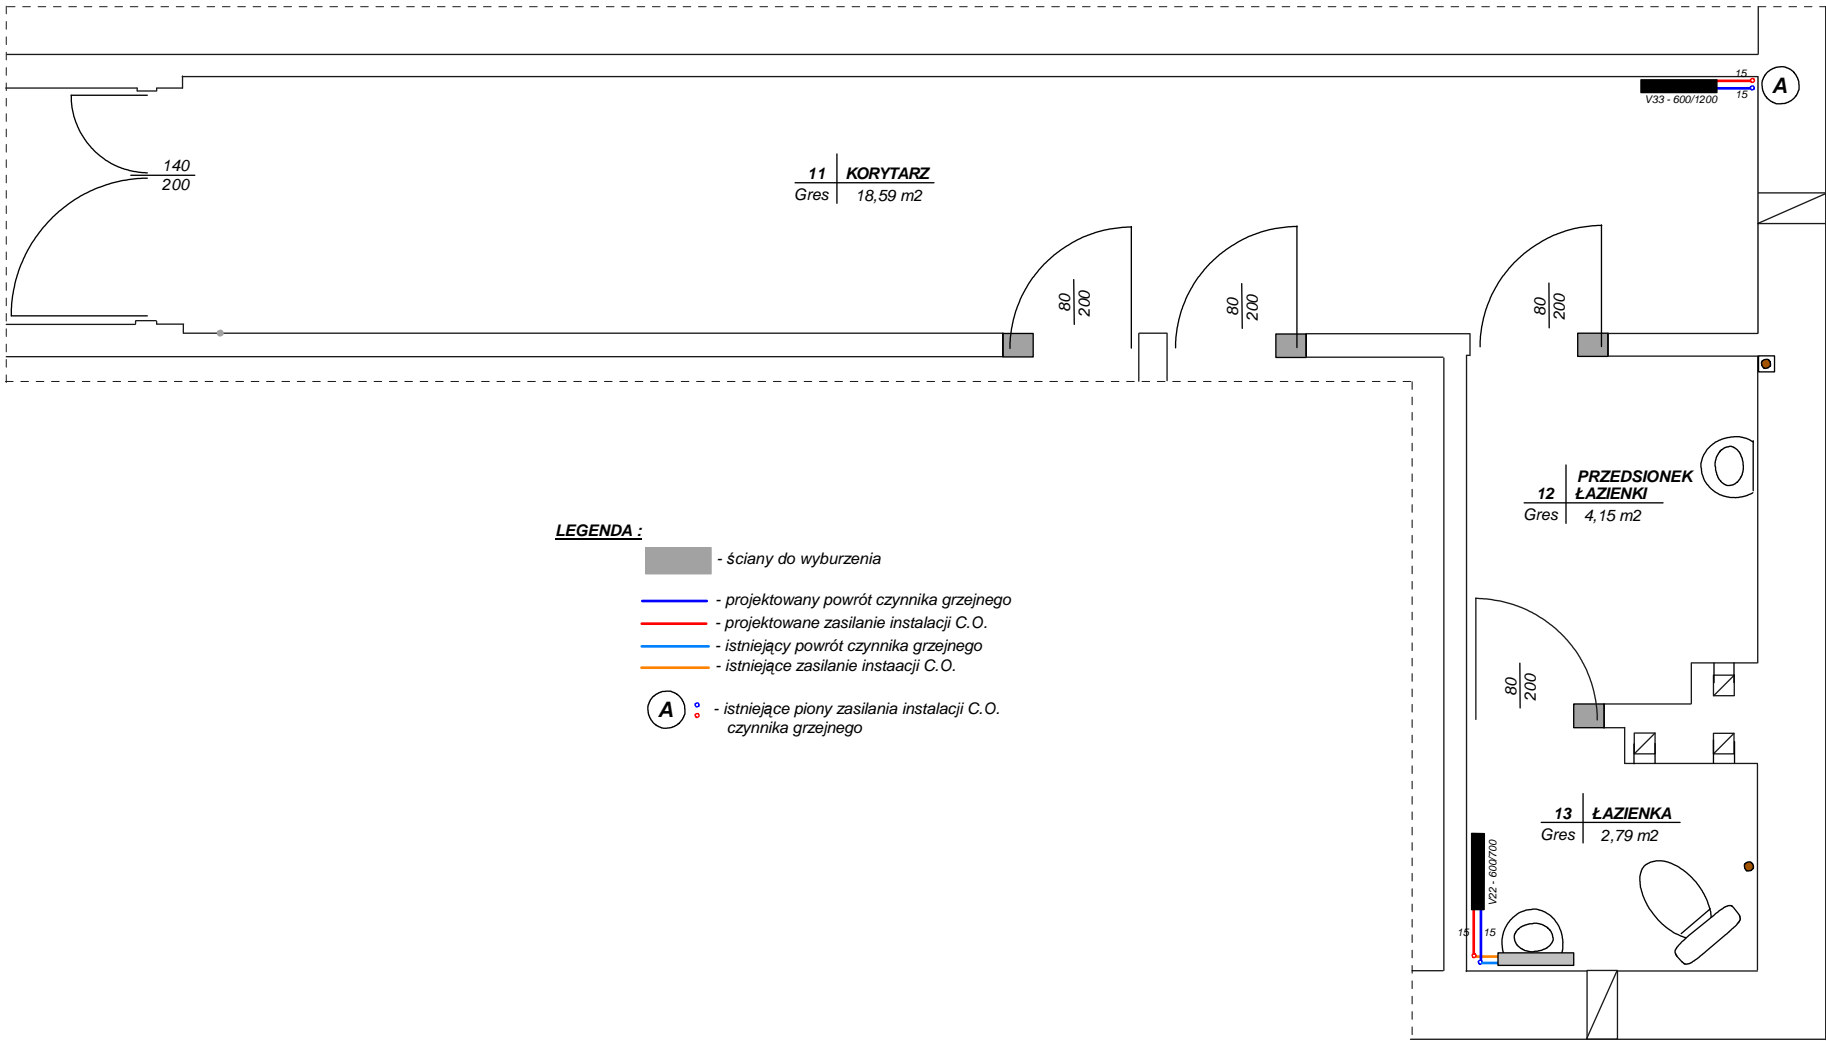

UWAGI :

- Istniejące grzejniki do demontażu,
- Projektuje się montaż uniwersalnych grzejników płytowych firmy "PURMO" z elementami konwekcyjnymi i wbudowaną wkładką zaworu termostaticznego.
- Rurociągi zasilania C.O. i powrotu czynnika grzejnego wykonać ze stali o średnicy 15 mm,
- Po zamontowaniu instalacji C.O. przeprowadzić próby szczelności. Przygotowaną do próby instalację należy napęlnić wodą i odpowietrzyć. Próbę należy przeprowadzić na zimno, a następnie na ciepło wraz z regulacją instalacji,
- Przejście projektowanych rurociągów pod przegrodami budowlanymi wykonać w tulejach ochronnych, a przestrzeń między nimi wypełnić pianką poliuretanową.
- Opracowanie obejmuje tylko wymianę grzejników wraz z ewentualnymi przedłużeniami podejść do nich.
- Przed złożeniem oferty i rozpoczęcia robót instalacyjnych wykonawca powinien sprawdzić stan faktyczny w celu ostatecznej weryfikacji.
- Grzejniki montować na wysokości 10 cm nad poziomem posadzki.
- Rury przyłączone podłączyć w miejscu istniejących.

OBIEKT	Miejska Biblioteka Publiczna			SKALA
ADRES	Morąg ul. Ogrodowa 16			1 : 50
INWESTOR	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu			DATA 11.01.2011r
TEMAT	Instalacja C.O.			RYS.
PROJEKTANT	mgr inż. W.DZIEDZIECH	104/87/OL		7
KIER.ZESP.	mgr inż. W.DZIEDZIECH	104/87/OL		